


天然ガスコージェネレーションシステムご採用例

平成27年4月1日現在



ワンカルピさま

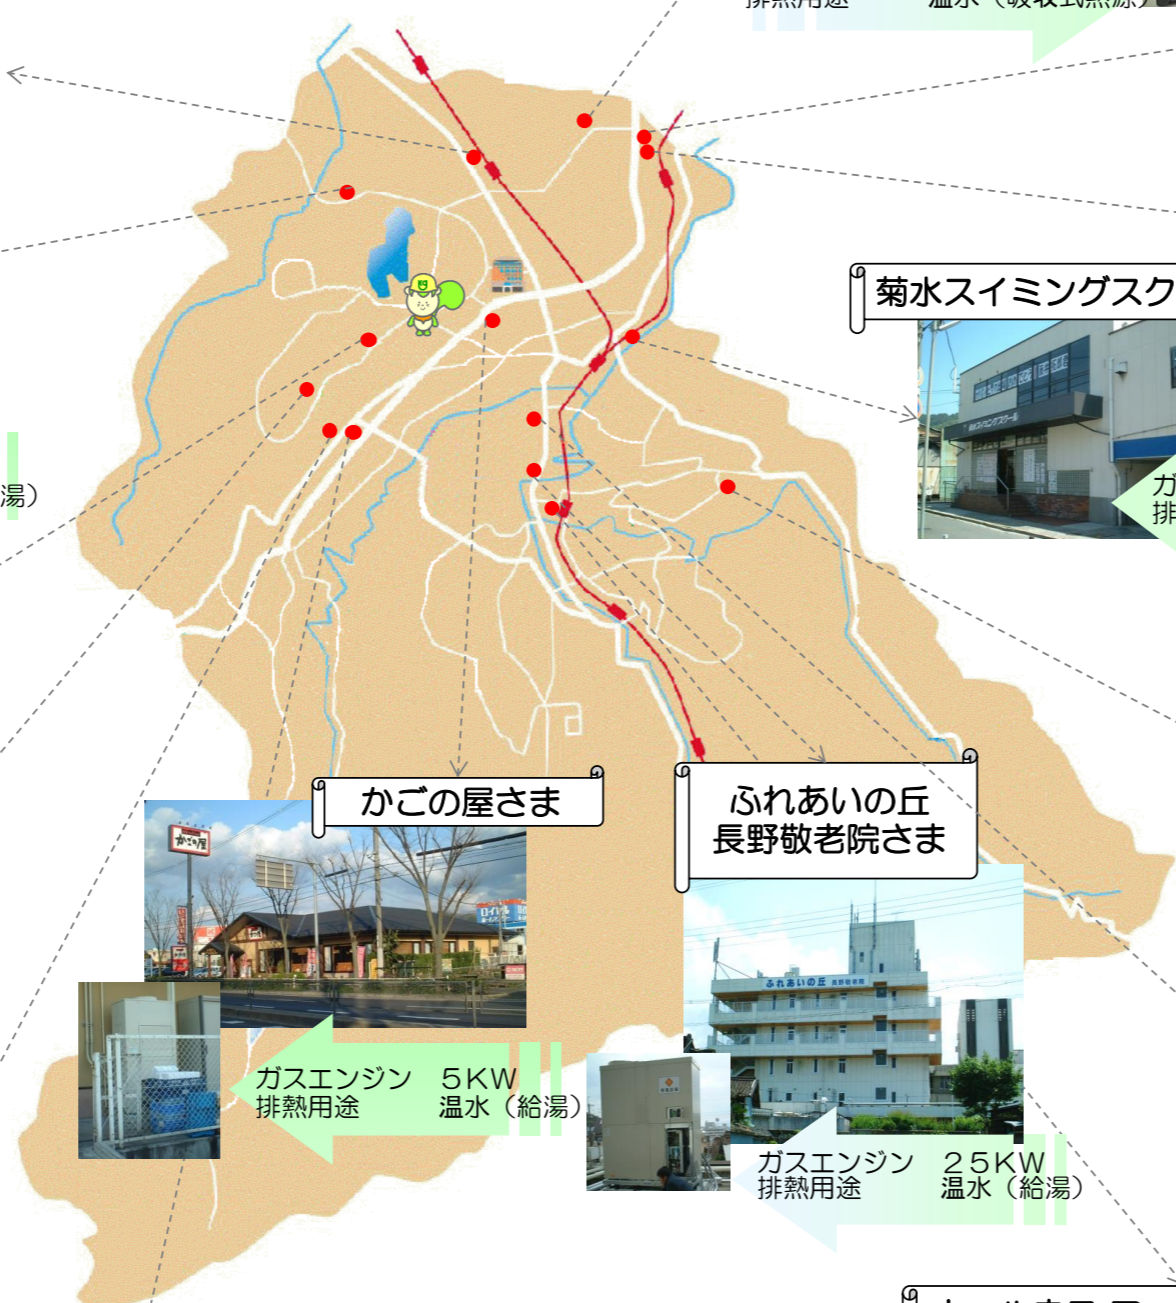

ガスエンジン 5KW
排熱用途 温水（給湯）

大阪南医療センターさま



ガスエンジン 400KW×2基
排熱用途 温水（吸収式熱源）

珈琲館さま



ガスエンジン 9.8KW
排熱用途 温水（給湯）

カルピの王さま河内長野店さま



ガスエンジン 9.8KW
排熱用途 温水（給湯）

老人保健施設あかしあさま



ガスエンジン 5KW
排熱用途 温水（給湯）

菊水スイミングスクールさま



ガスエンジン 5KW
排熱用途 温水

老寿サナトリウムさま



ガスエンジン 25KW
排熱用途 温水（給湯）

かごの屋さま




ガスエンジン 5KW
排熱用途 温水（給湯）

ふれあいの丘
長野敬老院さま



ガスエンジン 25KW
排熱用途 温水（給湯）

清見台コミュニティーセンターさま

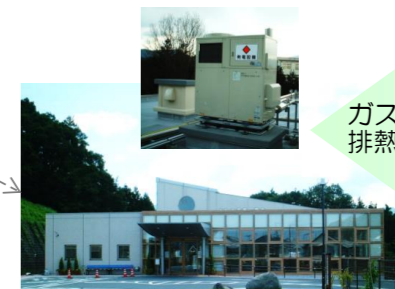

ガスエンジン 9.8KW
排熱用途 温水（給湯）

学校給食センターさま



ガスターエンジン 9.9KW
排熱用途 温水（給湯）

青山第二病院さま



ガスエンジン 5.0KW
排熱用途 温水（給湯）

もらん亭さま



ガスエンジン 9.8KW
排熱用途 温水（洗浄用熱源）

ガスエンジン 5kw
排熱用途 温水（給湯）

ウェルネスフォレスト三日市さま



ガスエンジン 25KW
排熱用途 温水（給湯）

神座さま



河内長野市昭栄町14-31
電話 0721-53-3561(代表)
0721-53-3564(直通)
FAX 0721-53-3557
担当:お客さまサービスチーム
業工用担当